


1 PAV. TÉRREO
ILUMINAÇÃO 1:75

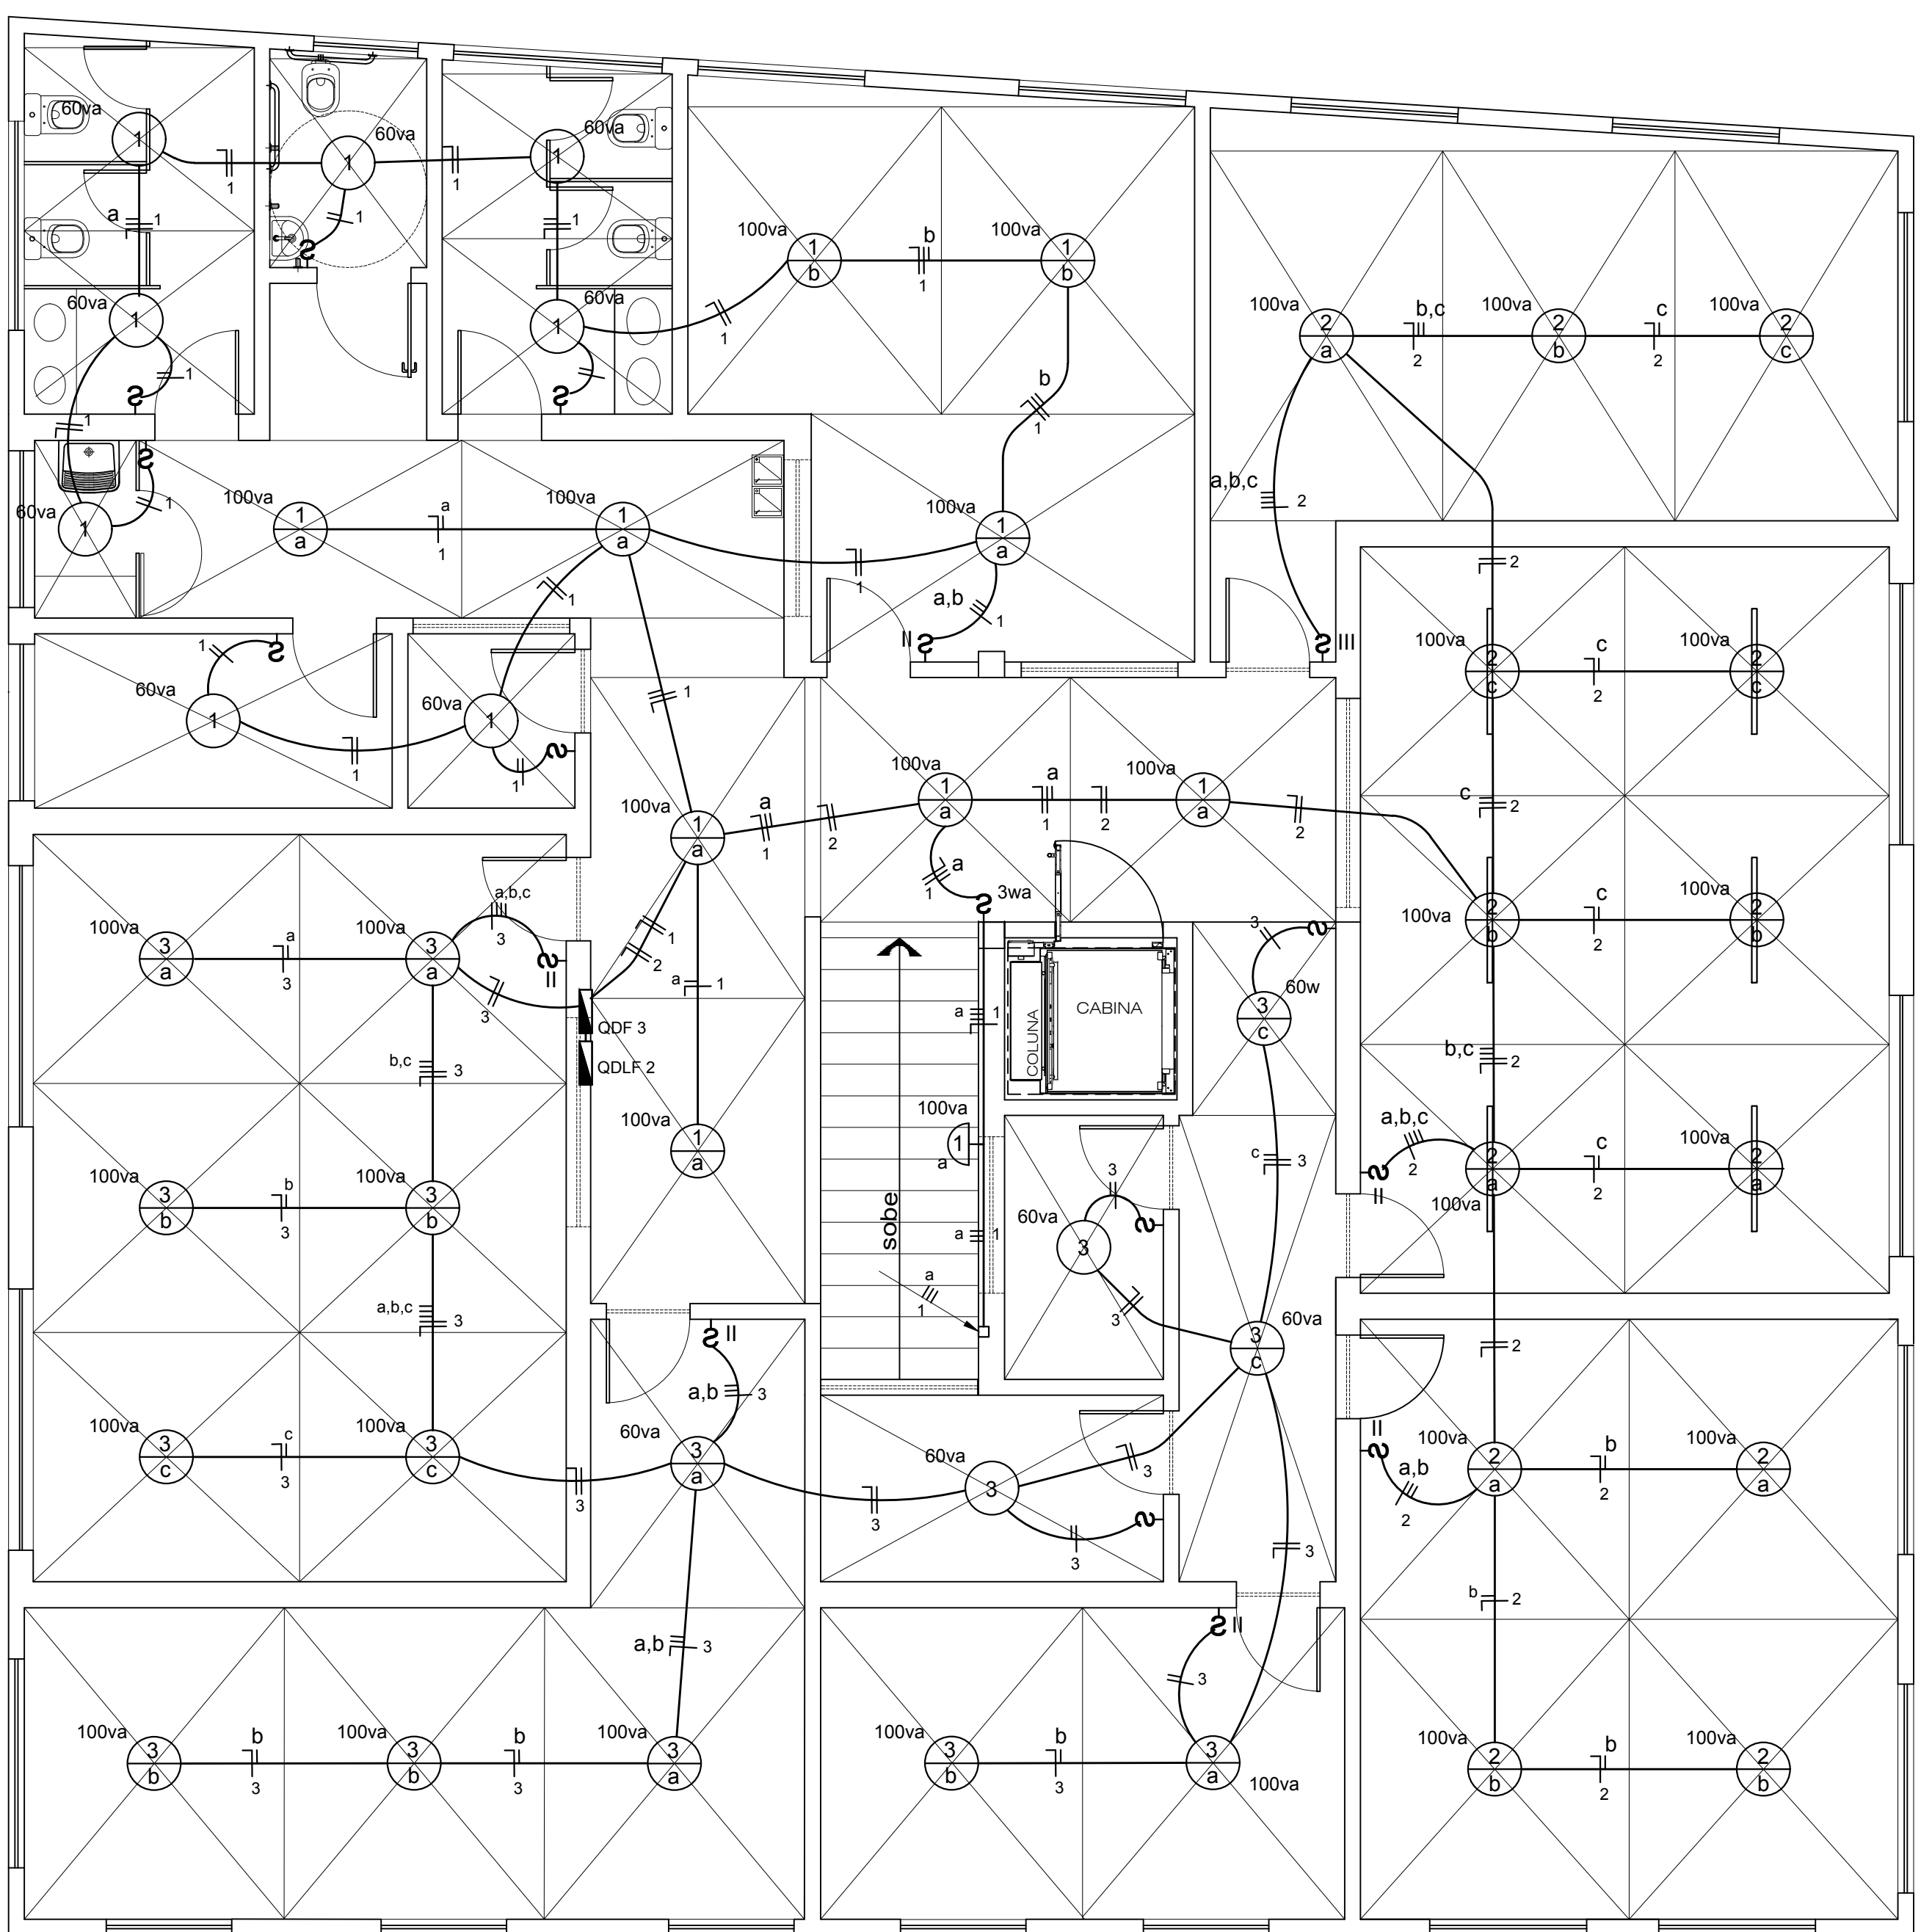

2 PAV. SUPERIOR
ILUMINAÇÃO 1:75

- LEGENDA
- | | | | | | |
|---|----------------------|------|-------------------------|---|-------------------------|
| ○ | ILUMINAÇÃO/TETO | ⊙ | PONTO PARA CONDENSADORA | ⊥ | FIO FASE |
| ⊙ | ARANDELA | ➔ | TOMADA MÉDIA (h=1,20) | ⊥ | FIO NEUTRO |
| ⊙ | COMANDO DA CAMPANHIA | ➔ | TOMADA ALTA (h=1,80) | ⊥ | FIO RETORNO OU PARALELO |
| ➔ | TOMADA BAIXA (h=,40) | ➔ | TOMADA ALTA (h=1,80) | ⊥ | FIO TERRA |
| ⊙ | CAMPANHIA | ⊙ | INTERRUPTOR SIMPLES | ⊥ | ELETRODUTO TETO/PAREDE |
| | | ⊙ II | INT. 2 SEÇÕES OU MAIS | ⊥ | ELETRODUTO NO PISO |
| | | ⊙ 3w | INT. THREE WAY | ⊥ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |
| | | | | ⊥ | ATERRAMENTO |

P.M.B.M.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			FOLHA : 01/03
Descrição: Escola Municipal Comendador Geraldo Osório			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA			
Local: Rua São João Batista, nº 135 - Vila Coringa Barra Mansa			
QUADRO DE ÁREAS		ZONA	ZAC - ZONA ÁREA CENTRAL
		USO	
		SELO DE APROVAÇÃO PMBM	
COORDENADOR	AUTOR DO PROJETO	DESENHO	DATA
CAU / BR	Arqº Abimar Cavalcante da Cunha CAU / BR - A9673-3	Arqº Abimar Cavalcante da Cunha CAU / BR - A9673-3	28/10/21
REVISÃO 1	REVISÃO 2	N º ART/RTT:	
REVISÃO 3	REVISÃO 4	N º DO PROJETO:	
CARIMBO		<div></div> <div>APROVAÇÃO SMPU</div> <div>Eng. Eros dos santos</div>	